

Schalldämm-Maß nach DIN EN 20 140 Teil 3

Auszug aus
Prüfbericht
021204.U1

Antragsteller Prüm Türenwerk GmbH
D- 54595 Weinsheim, Andreas-Stihl-Straße 1

ELEMENT Türelement, überfälzt, umlaufend verkittet im NICHT FUNKTIONSFERTIGEN ZUSTAND

SYSTEM SD-T-37

AUFBAU Der Aufbau des Türblattes ist dem Prüflabor bekannt, wird aber nicht veröffentlicht.


MASSE Grösse des Türblattes: 985 mm x 1985 mm
Dicke des Türblattes: ca. 39,5 mm
Gewicht des Türblattes: ca. 51,6 kg, Flächengewicht 26,4 kg / m²

DICHTUNGEN umlaufend verkittet

Weiter Details siehe Prüfbericht 021204.U1


Schnittzeichnung lt. Hersteller

Schnitt A - A

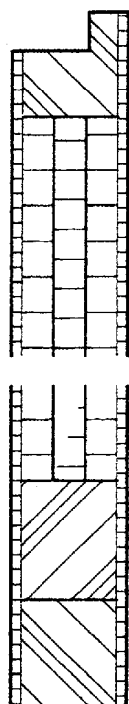

ERGEBNIS

Schalldämm-Maß
 $R_w = 41$ dB

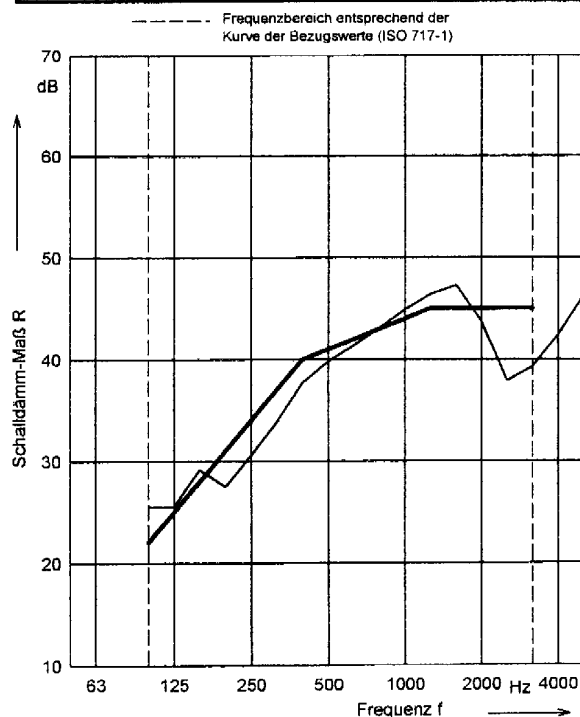

Stephanskirchen, den 20.06.2003

F. Holtz

Laborleiter Prof. Fritz Holtz



LABOR für Schall- & Wärmemesstechnik

Tel.: 08036 / 3006-0, Fax 3006-33